

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.0
報告編號：050821-06-004
報告頁數：1 of 2
報告日期：2021年05月18日委託檢驗單位：台糖公司花東區處
委託廠商地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19號
聯絡人：劉清梁 先生
聯絡電話：03-8705882

<以下測試樣品係由委託檢驗廠商所提供>

樣品名稱：山泉水
樣品件數：1件
生產或供應廠商：台糖公司花東區處
產品描述：冷藏，非市售完整包裝
有效日期：-
原產國：臺灣
包裝規格：600mL
收樣日期：2021年05月08日
測試日期：2021年05月10日至05月12日
製造日期：-
保存期限：-
貨號：-

測試項目及方法

項目	方法
水中總菌落數	NIEA E204.55B—水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法
水中大腸桿菌群	NIEA E201.54B—水中大腸桿菌群檢測方法—多管發酵法
水中大腸桿菌	NIEA E234.52C—水中大腸桿菌檢測方法—改良式mTEC 培養基濾膜法

測試結果

項目	單位	結果	限量 [#]
水中總菌落數	(CFU/mL)	5.4×10 ¹	<100
水中大腸桿菌群	(MPN/100mL)	陰性	<6
水中大腸桿菌	(CFU/100mL)	陰性	NA
--以下空白--			

- 注意事項：1. 本報告共2頁，分離使用無效。
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

- 備註：◎ #為依據行政院環境保護署106年01月10日環署毒字第1060000881號令修正「飲用水水質標準」。
◎ 水中總菌落數之定量極限為1(CFU/mL)。
◎ 水中大腸桿菌群之偵測極限為1.8(MPN/100mL)。
◎ 水中大腸桿菌之定量極限為1(CFU/100mL)。

本證明書為本公司之檢驗及測試服務共同條款所製發，本證明書之製發，並不免除買賣雙方買賣合約所得行使之權利及所應履行之義務。違反本證明書之約定並不拘束本公司。本公司製發本證明書責任僅限於經證明之過失，且責任範圍僅限於收取之費用或報酬金額之兩倍，除有特別的約定之外，本公司對檢驗樣品之保管，不超過7天。



報告簽署人：何中平

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan
Tel:02-5557-9888 Fax:02-8751-1235 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.0
報告編號：050821-06-004
報告頁數：2 of 2
報告日期：2021年05月18日

委託檢驗單位：台糖公司花東區處
委託廠商地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19號
聯絡人：劉清梁 先生
聯絡電話：03-8705882

<以下測試樣品係由委託檢驗廠商所提供>

樣品名稱：山泉水

樣品件數：1件

生產或供應廠商：台糖公司花東區處

產品描述：冷藏，非市售完整包裝

有效日期：-

原產國：臺灣

包裝規格：600mL


收樣日期：2021年05月08日

測試日期：2021年05月10日至05月12日

製造日期：-

保存期限：-

貨號：-

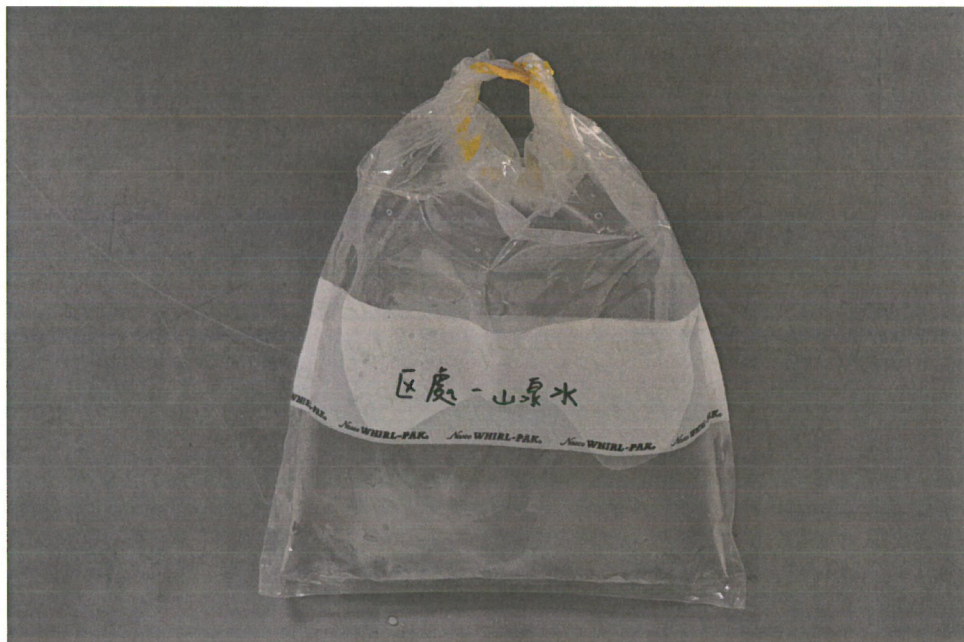

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan
Tel:02-5557-9888 Fax:02-8751-1235 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw