

## 檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.0  
報告編號：101322-04-023  
報告頁數：1 of 2  
報告日期：2022年10月24日

委託檢驗單位：寶華塑膠企業有限公司

委託廠商地址：嘉義市文化路943號

聯絡人：郭家蓁 小姐

聯絡電話：05-2326207

<以下測試樣品係由委託檢驗廠商所提供>

樣品名稱：PP塑膠袋(聚丙烯PP)

收樣日期：2022年10月13日

樣品件數：1件

測試日期：2022年10月19日

生產或供應廠商：-

產品描述：常溫，散裝

製造日期：2022年10月06日

有效日期：-

保存期限：-

原產國：台灣

貨號：-

包裝規格：43g

### 測試項目及方法

項目	方法
耐熱性試驗	衛授食字第1061902219號-塑膠類食品器具容器包裝之耐熱溫度標示符合性試驗方法

### 測試結果

項目	單位	結果
耐熱性試驗		無變形

--以下空白--

注意事項：1. 本報告共2頁，分離使用無效。

2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

備註：◎ 耐熱性試驗：100°C。

本證明書為本公司之檢驗及測試服務共同條款所製發，本證明書之製發，並不免除買賣雙方買賣合約所得行使之權利及所應履行之義務。違反本證明書之約定並不拘束本公司。本公司製發本證明書責任僅限於經證明之過失，且責任範圍僅限於收取之費用或報酬金額之兩倍，除有特別的約定之外，本公司對檢驗樣品之保管，不超過7天。



報告簽署人：林曉嵐

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

## 檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.0

報告編號：101322-04-023

報告頁數：2 of 2

報告日期：2022年10月24日

委託檢驗單位：寶華塑膠企業有限公司

委託廠商地址：嘉義市文化路943號

聯絡人：郭家蓁 小姐

聯絡電話：05-2326207

<以下測試樣品係由委託檢驗廠商所提供>

樣品名稱：PP塑膠袋(聚丙烯PP)

收樣日期：2022年10月13日

樣品件數：1件

測試日期：2022年10月19日

生產或供應廠商：-

產品描述：常溫，散裝

製造日期：2022年10月06日


有效日期：-

保存期限：-

原產國：台灣

貨號：-

包裝規格：43g

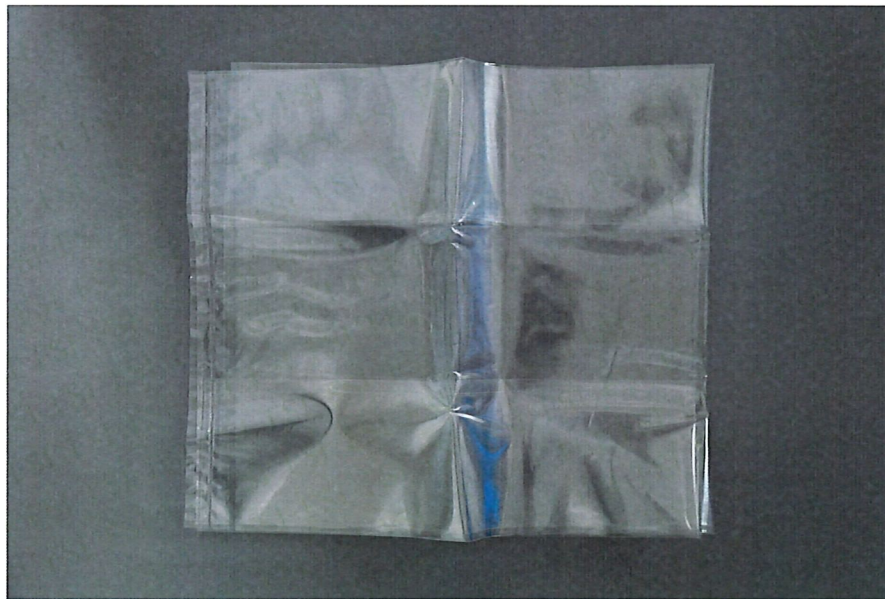

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw